
KATASTRY	Uničov
DRUH POVRCHU	TRÁVNÍK | MÍSTNÍ ASFALT.KOM. | BET.DLAŽBA 30x30 | TRÁVNÍK | BET.DLAŽBA 30x30
VZDÁLENOSTI ŠACHET	30.65 | 14.73
OZNAČENÍ ŠACHET	Š1 | Š2 | Š3
SMĚROVÉ POMĚRY	
MĚŘÍTKA 1:200/100	

STOKA D IIIa

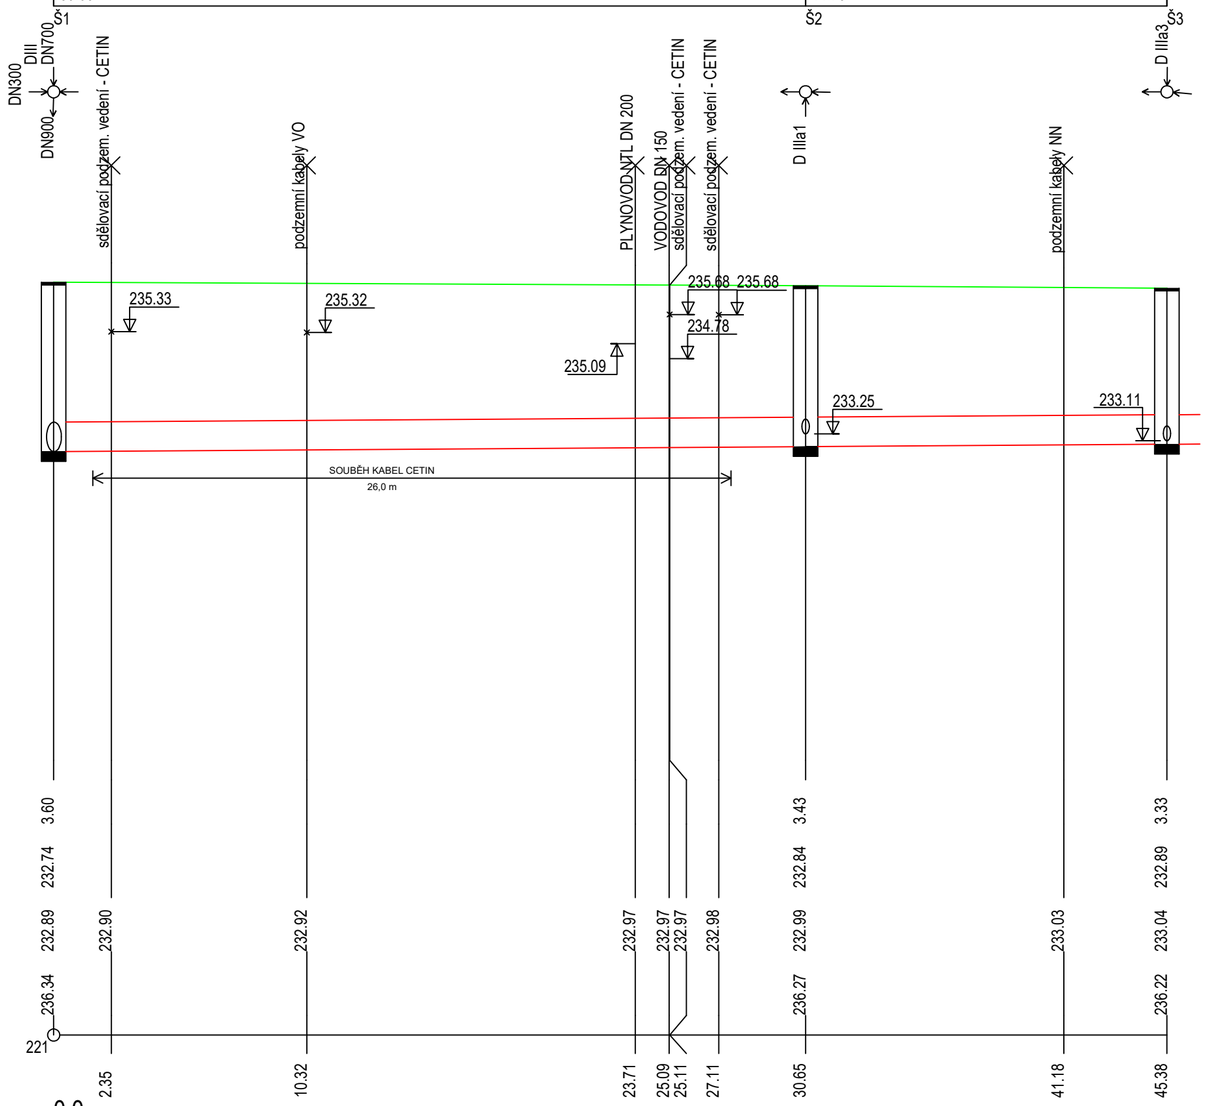

HLOUBKA VÝKOPU	3.60						3.43		3.33
KÓTA VÝKOPU	232.74						232.84		232.89
KÓTA DNA POTRUBÍ	232.89	232.90	232.92	232.97	232.97	232.97	232.99	233.03	233.04
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	236.34						236.27		236.22
SROVNÁVACÍ ROVINA	221								
		2.35	10.32	23.71	25.09	25.11	27.11	30.65	41.18	45.38
STANIČENÍ [km/m]	0.0								
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	DN600-Kamenina Keramo-45.38								
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	3.3-45.38								
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	401.3-1.42								

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
aqol@aqol.cz, www.aqol.cz

AQOL
projekce • inženýring • realizace vodohospodářských staveb

VYPRACOVAL	ING. KŘEČÍ	ODP. PROJEKTANT	ING. KŘEČÍ	ČÍSLO ZAKÁZKY	2018011
OBJEDNATEL	Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Tovární 1059/41 , 772 11 Olomouc - Hodolany			DATUM	11/2018
ZAKÁZKA	UNIČOV- OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICÍCH HRUBÉHO A DUKELSKÁ			STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	3 x A4
IO 01 - OBNOVA KANALIZACE	PODÉLNÝ PROFIL STOKY DIIIa			MĚŘÍTKO	1 : 200/1:100
				ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
				D.1.2	