ŘEZ KABELOVOU TRASOU NN - VO
- vedení ve volném terénu (M 1:20)

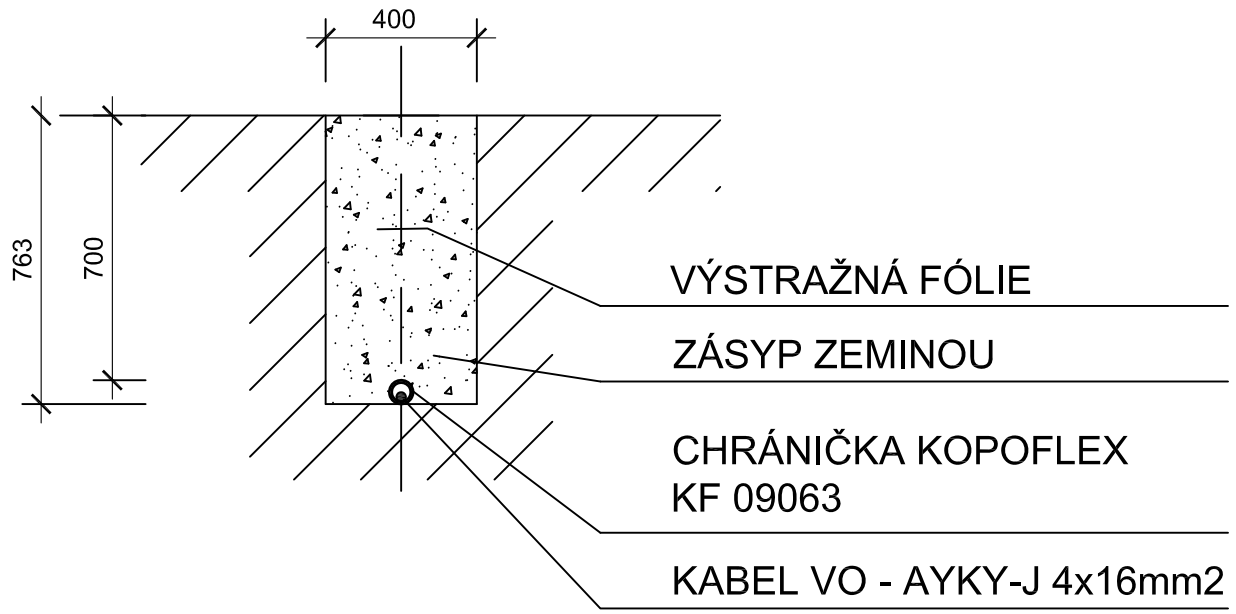

ŘEZ KABELOVOU TRASOU NN - VO
- vedení pod chodníkem (M 1:20)

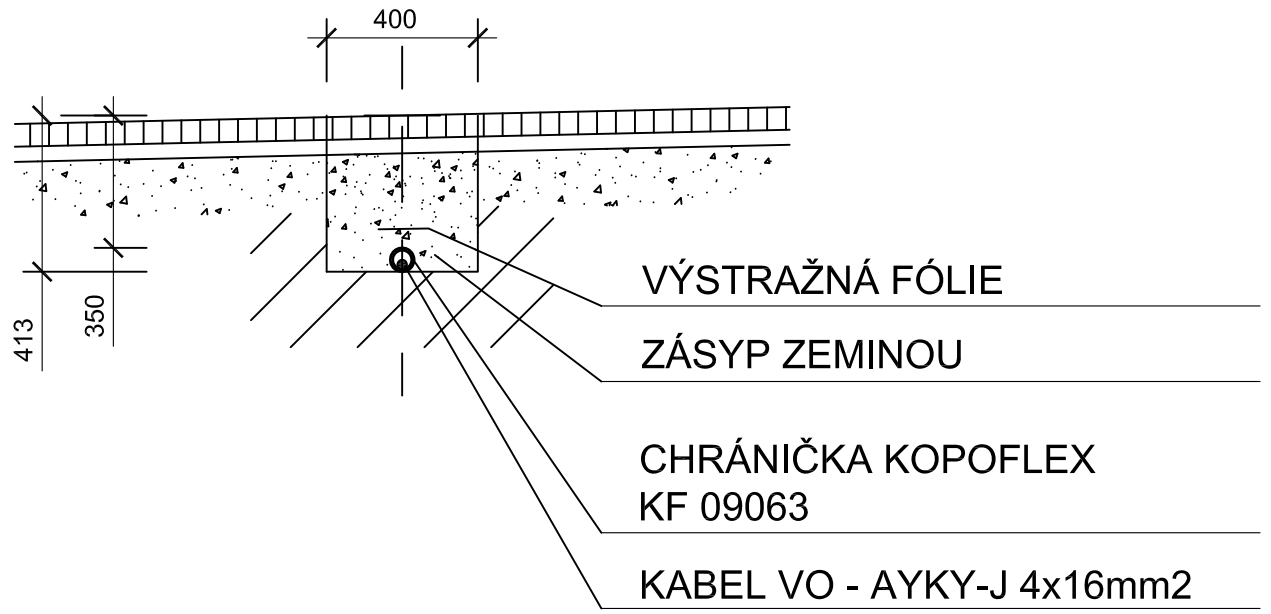

ŘEZ KABELOVOU TRASOU NN - VO
- vedení pod komunikací (M 1:20)

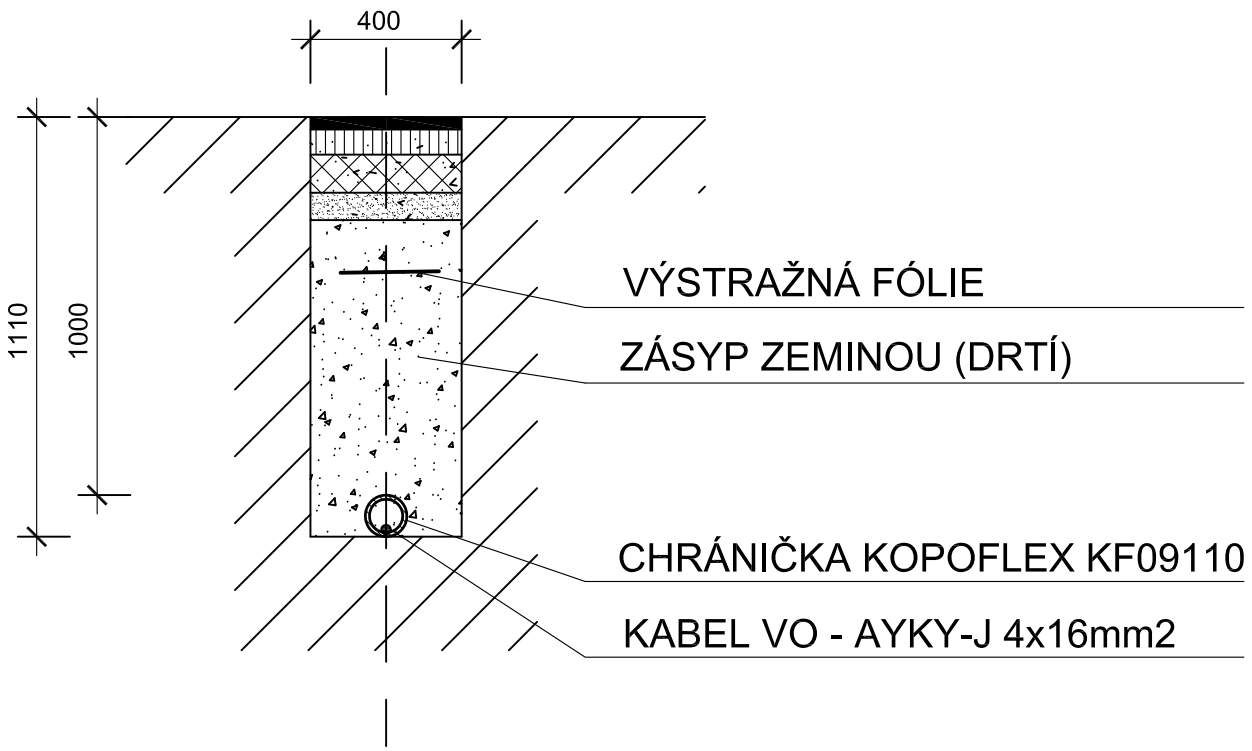

POZNÁMKA:

ČSN 73 6050 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ:

KABELY NN BUDOU ULOŽENY V ZEMI V CHRÁNIČKÁCH KOPOFLEX KF 09063
V HLOUBCE 0,7m VE VOLNÉM TERÉNU, 0,35m POD CHODNÍKEM,
V CHRÁNIČCE KF09110 V HL. 1m POD ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI

-	-	-
Revize	*Revizi provedl*	*Datum revize*

PROJEKTY VODAM s.r.o.
Galašova 158, 753 01 Hranice
tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878
E-mail: vodam@vodam.cz
www.vodam.cz

HIP	ING. PETR MATUŠKA	DATUM	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR MATUŠKA	LISTOPAD 2016	
VYPRACOVAL	ING. VÍTĚZSLAV HUMPLÍK	AUTORIZAČNÍ PODPIS	
TECHNICKÁ KONTROLA			
ZADAVATEL	MĚSTYS HUSTOPEČE NAD BEČVOU	ZAK. ČÍSLO	04.179
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	2108
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘÍTKO	1:20

PROJEKT
SPORTOVNÍ HALA HUSTOPEČE NAD BEČVOU
D-2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PARÉ

OBJEKT
D-2.2.3 SO 04 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

STUPEŇ
DPS

PŘÍLOHA
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY KABELOVOU TRASOU

ČÍSLO PŘÍLOHY
D-2.2.3.3